



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRATIA NATIONALA  
**APELE ROMANE**  
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APĂ MUREŞ



elr.EN-1SNGA 496/24.05.2024

725-3 ANLS 1488/30.05.2024

APROBAT,  
DIRECTOR  
ing. SORIN VLAD



## CAIET DE SARCINI

### 1. INFORMAȚII GENERALE

#### 1.1 Autoritatea contractantă:

A.N. „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș, Tîrgu-Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33; C.I.F.: RO 23719936; IBAN: RO32TREZ476502201X014909, Trezoreria Tîrgu-Mureș.

#### 1.2. Descrierea cadrului existent în sectorul relevant:

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 466/2001, ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, ale HG 766/1997, ale Normativului pentru urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice NP- 087/2003 și a proiectelor de urmărire specială, deținătorul barajelor (A.B.A. Mureș) este obligat să urmărească comportarea în timp a construcțiilor pe baza unor proiecte specializate.

### 2. SCOPUL PROIECTULUI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

#### 2.1 Obiectiv general:

Studiul topogeodezic pentru urmărirea comportării în timp a barajelor Zetea, Bezd, Cincis și Mihoiești”, pentru anul 2024.

#### 2.2. Obiectiv specific:

- Efectuarea măsurătorilor de microtriangulație și a măsurătorilor de nivelment la rețeaua cu care sunt echipate barajele;
- Efectuarea măsurătorilor topo la piezometre pentru verificarea cotei capacelor;
- Efectuarea de măsurători topo aval de baraj, pe o lungime de 100 m, pentru urmărirea evoluției albiei (profil longitudinal și 7 profile transversale);
- Efectuarea unui set complet de măsurători topografice în coordonate STEREO 1970 pe baraje, precum și pe construcțiile de beton (turnurile de manevra ale golirilor de fund și ale galeriilor energetice; descărcătorii de ape mari). Verificarea nivelului normal de retenție stabilit prin regulamentele de exploatare;
- Prelucrarea datelor măsurătorilor efectuate;
- Interpretarea datelor și elaborarea studiului topogeodezic, cu evidențierea tasărilor și deformațiilor construcțiilor și compararea cu măsurătorile anterioare.

#### 2.3 Rezultate așteptate:

- Prelucrarea și interpretarea măsurătorilor de microtriangulație și a măsurătorilor de nivelment în vederea cunoașterii comportării construcțiilor hidrotehnice;

#### Adresă de corespondență:

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, jud. Mureș  
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200  
Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059  
Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936  
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909  
Trezoreria Târgu Mureș

- Sesizarea dacă în exploatarea construcțiilor au apărut fenomene care prin natura și/sau evoluția lor pot afecta siguranța lucrărilor.
  - Verificarea/stabilirea cotelor în sistemul de referință STERFO 1970

### **3. SCOPUL PRESTAȚIILOR**

#### **Descrierea proiectului**

#### A. Date tehnice - baraj Zetea

**Barajul Zetea** este amplasat pe râul Târnava Mare, în județul Harghita, la cca. 1,5 km amonte de confluența cu pârâul Ivo, respectiv cca. 8 km amonte de comuna Zetea și cca. 22 km amonte de municipiul Odorheiu Secuiesc.

Acumularea Zetea este principala acumulare a cursului superior a râului Târnava Mare prevăzută în schema "cadru", având rol de suplimentarea unor debite pentru alimentări cu apă, de atenuare a viiturilor și producerea de energie electrică. Punerea sub sarcină a început în data de 27.05.1993.

Clasa de importanță a lucrării: a II-a . Categoria de importanță: B - baraj de importanță deosebită

Componentele amenajării sunt: barajul propriu - zis; lacul de acumulare; versanții; priza; golirea de fund; evacuatorul de ape mari; albia aval; echipamentul hidromecanic; instalațiile electrice.

Barajul este din materiale locale, de tipul multizonat, având nucleu central din argilă și balast și prisme din material aluvionar.

Date constructive: - lungimea barajului la coronament : 520 m;  
- lățimea la coronament : 8 m;  
- înălțimea maximă : 48 m;

Volumul total al acumulării Zetea este de 42,94 mil.mc. de apă din care: 13,94 mil.mc. volum util; 29,0 mil.mc. volum pentru atenuare și protecție. Volumul brut este de 16,5 mil. mc (NNR - 622 mdM).

#### **Caratteristiche geologiche**

Atât barajul cât și cuveta lacului de acumulare sunt situate în întregime pe formațiuni vulcanogen - sedimentare ( roci efuzive vechi ). Fiind primul baraj din țară situat pe astfel de formațiuni geologice, cu grad de risc ridicat.

Zona puternic degradată a versantului stâng a impus consolidarea acestuia prin amplasarea a 73 de ancore, cu lungimi de cca. 25 m, dispuse în lungul a 5 trepte, situate la 6 - 8 m distanță pe verticală. Forțele de stabilizare se transmit masivului prin intermediul a 5 grinzi de beton orizontale.

Impermeabilizarea terenului de fundare a fost realizată prin: ecran de beton de 6 - 8 m adâncime, realizat pe toata lungimea barajului; galeria de injectii, control si drenaj.


Urmărirea în timp a construcției se realizează prin observații vizuale, măsurători topogeodezice și măsurători la amc-urile aflate în funcțiune. Dispozitivele de măsură folosite pentru urmărirea comportării barajului Zetea sunt prezentate în tabelul nr. 1. Planul de situație cu sistemul de urmărire topogeodezic este prezentat în planșa nr. 1.

Tabelul nr. 1

## Dispozitive de măsură pentru urmărirea comportării barajului Zetea

Denumire aparatură	Pozitia	Prevăzute pr.i.	Total	Realizate	În funcțiune	Notăția
Foraje piezometrice deschise	Corp baraj	20	17 + 4	17 + 4		F.P.1.1 - F.P.5.2 + 4 foraje executate prin pr. Watman
Foraje piezometrice deschise	Versanți și aval	18	17	15		P. 1 - P. 18
Pilaștri fixi	Aval baraj	4	4	4		P1 - P4
Pilaștri simpli	Corp baraj	7	7	7		P5 - P11
Borne cu reperi de orientare	Berme aval, coronament, versant stâng	3	3	3		R 01 R 03
Borne cu reperi de studiu spațial		30	29	29		101,102, 104-107; 200-206;
Reperi nivelistici de studiu	Bermea aval, coronament, turn golire	25	21	10		300,301,302,304-306; I1-III.3.IV1,IV2 400 - 409
Reperi spațiali încastrăti în zidărie și beton	Parapet mal drept și stâng; turn priză	9	6	6		108-110; 111-113; -
Reperi de studiu cu o fațetă	Pâlnie evacuator	3				

**ACUMULAREA ZETEA  
PLAN DE SITUAȚIE CU SISTEMUL DE URMARIRE GEODEZICA**

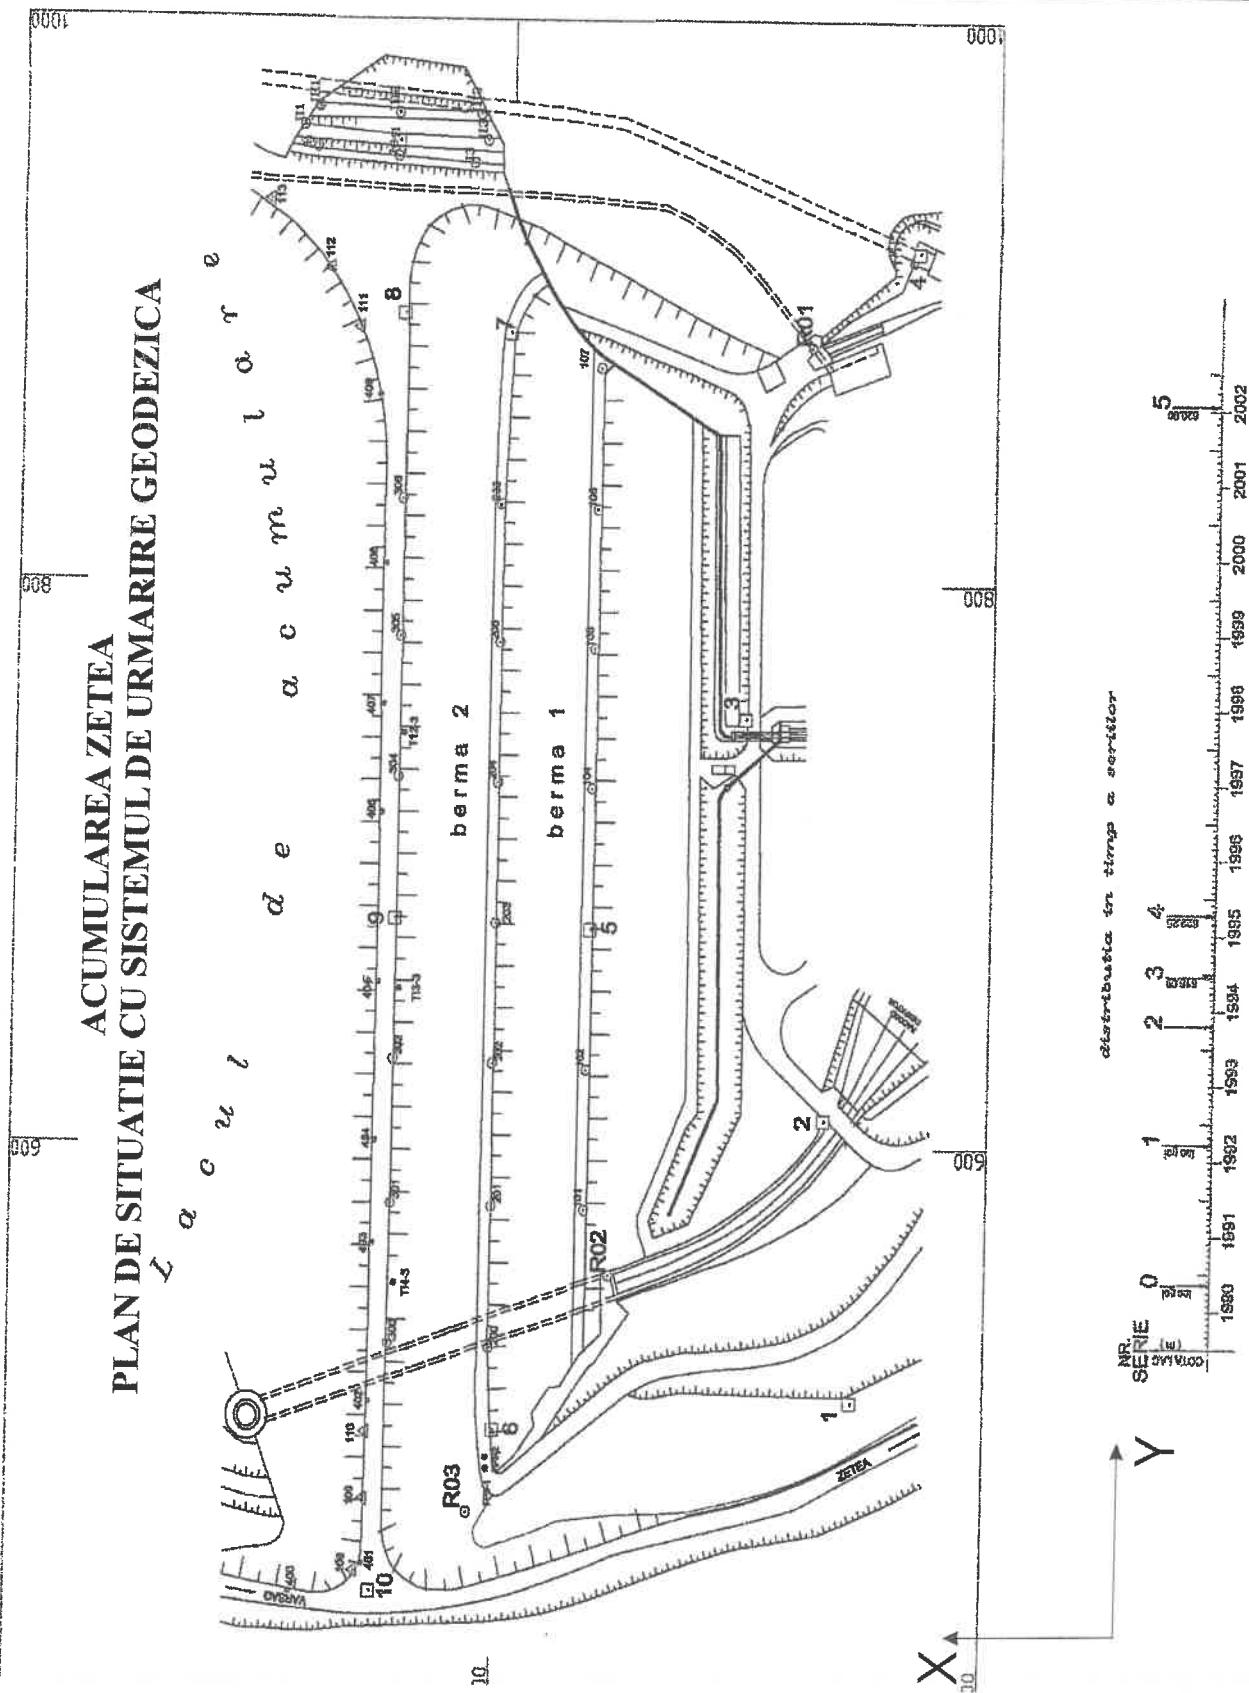

## B. Date tehnice - baraj Bezid

**Barajul Bezid** este amplasat pe pârâul Cușmed, affluent de stânga al râului Târnava Mică, la cca. 1,5 km amonte de localitatea Sângiorgiu de Pădure, județul Mureș.

Punerea sub sarcină a început în data de 7.04.1992.

Acumularea Bezid a fost dimensionată și realizată cu scop complex, având rol atât de suplimentarea unor debite pentru alimentări cu apă cât și de atenuare a viiturilor. Împreună cu acumularea nepermanentă Bălăușeri contribuie la reducerea debitelor maxime în secțiunea Târnăveni. Pentru asigurarea nevoilor proprii ale acumulării a fost executată o microhidrocentrală cu o putere instalată de 0,06 Mw.

Clasa de importanță a lucrării (conform STAS 4273) este II. Categorie de importanță este B - baraj de importanță deosebită.

Componentele amenajării sunt : barajul propriu - zis; lacul de acumulare; versanții; turnul de manevră; priza; golirea de fund; evacuatorul de ape mari; albia aval; echipamentul hidromecanic; instalațiile electrice .

Barajul este din materiale locale de tip zonat, cu un nucleu de argilă și prisme de stabilitate din pietriș și balast. Nucleul de argilă este continuat cu un ecran de etanșare cu adâncimea de 10 - 12 m până la roca de bază, iar prismele de balast sunt fundate direct pe stratul de pietriș-nisip. În zonele argiloase fundarea s-a facut prin intermediul unei saltele drenante de cca. 1 m grosime (la baza versantului stâng, unde sunt o serie de izvoare).

Date constructive: - lungimea barajului la coronament : 670 m;  
- lățimea la coronament : 5 m;  
- înălțimea maximă : 29,0 m;

Volumul total al acumulării Bezid este de 31 mil.mc. de apă din care: 14 mil.mc. volum util; 16 mil.mc. volum pentru atenuare și protecție. Volumul brut este de 15 mil mc (NNR - 366 mdM).

Urmărirea în timp a construcției se realizează prin observații vizuale, măsurători topogeodezice și măsurători la amc-urile aflate în funcțiune. Dispozitivele de măsură folosite pentru urmărirea comportării barajului BEZID sunt prezentate în tabelul nr. 2. Planul de situație cu sistemul de urmărire topogeodezic este prezentat în planșa nr. 2.

Tabelul nr. 2


### Dispozitive de măsură pentru urmărirea comportării barajului BEZID

Denumire dispozitiv	Poziția	Număr			Notația
		Pr	M	F	
Foraje piezometrice deschise	Corp baraj	6	6	6	P.1 (2, 3, 4, 6, 8)
Foraje piezometrice deschise	Versanți și aval	13	11	10	P.5 (7, 9, 12÷18)
Foraje piezometrice exec. prin pr. Watman	Corp baraj	8	8	8	P*.2-8 ; 13
Pilaștri		6	8	8	D1÷D6, D10, D11
Borne reperi de studiu spațial	Coronament și berma aval	7	7	7	RS1÷RS7
Borne reperi nivelitici		12	12	12	RN10÷RN120
Reperi nivelitici	Berma amonte	9	9	9	200÷208
	Turnul de manevră	5	4	4	212÷215
	Pasarela	3	3	3	209÷211

Notații: Pr - conform proiectului inițial; M - montate; F - în funcțiune.

### Acumularea Bezid

Plan de situatie cu sistemul de urmarire geodezica a deplasarilor

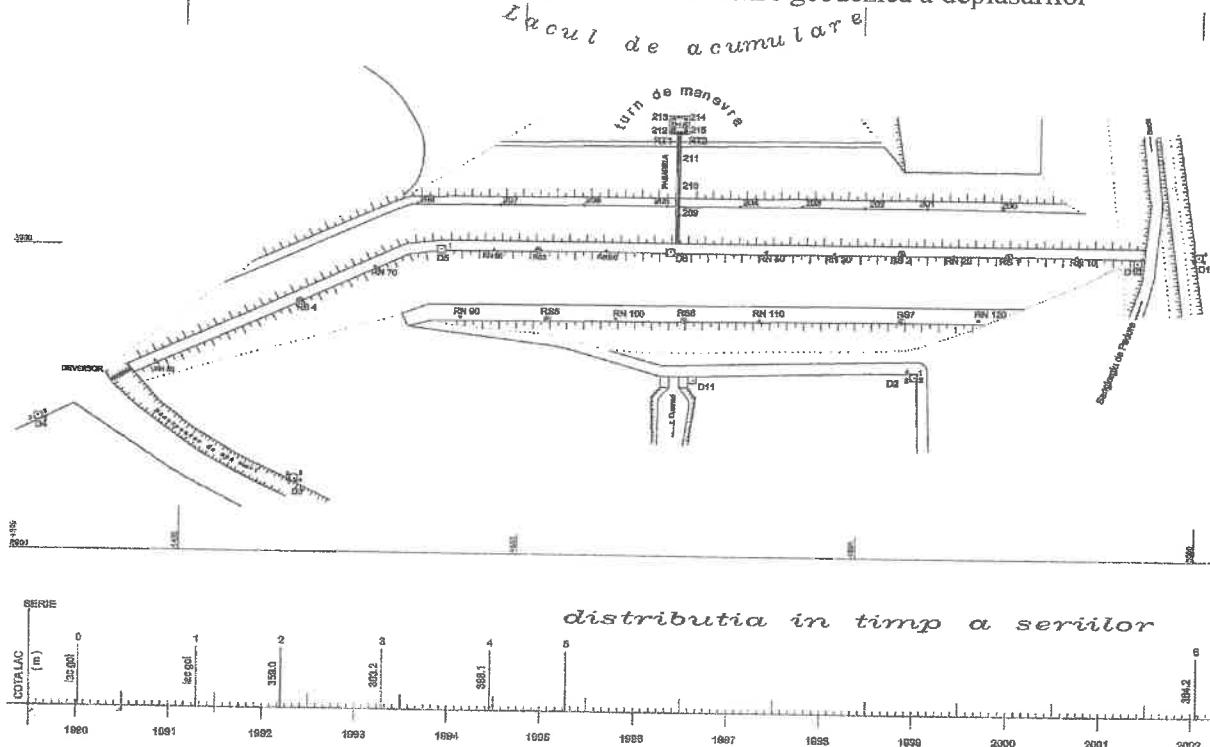

Planșa nr. 2

#### C. Date tehnice - baraj Cincis

Barajul Cincis este amplasat pe râul Cerna, la cca 300 m amonte de confluența cu râul Runcu și la cca. 7 km amonte de municipiul Hunedoara, județul Hunedoara.

Barajul Cincis a fost construit în perioada 1962 - 1964, cu scopul de a asigura necesarul de apă industrială pentru Combinatul Siderurgic Hunedoara, de producere de energie electrică și de atenuarea viiturilor.

Clasa de importanță a lucrării (conform STAS 4273) este I. Categoria de importanță este B - baraj de importanță deosebită.

Barajul din beton în arc executat din 19 ploturi are înălțimea totală de 48 m și lungimea la coronament de 221 m. În secțiune centrală barajul are o lățime de 4,5 m la coronament și 14 m la bază. Roca de bază este omogenă (sisturi curățitice, clorite sericitoase, injectate cu quarț), lipsită de falii. Etanșarea în profunzime a fost realizată prin 2 șiruri de foraje amonte și aval de cca. 20 m adâncime.

Barajul este prevăzut cu următorii descărcaitori: 5 câmpuri deversoare - amplasate la 297,00 mdM; 4 orificii deversoare - amplasate la 293,50 mdM; golire de fund și priza de apă. Volumul total - 35,87 mil mc.; Volum brut: 27,2 mil mc (NNR - 293,5 mdM).

Urmărirea în timp a construcției se realizează prin observații vizuale, măsurători la amc-urile aflate în funcțiune și măsurători topogeodezice.

Pentru efectuarea măsurătorilor, în corpul barajului și pe paramentul aval, au fost montate aparate și dispozitive de măsură și control conform tabelului nr. 3:


Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Denumire AMC	Nr. AMC			Obs.
		P*	M*	F*	
1.	Pendul direct (plot 9)	1	1	1	
2.	Bolțuri deformetre	19	18	18	
3.	Reperi de microtriangulație	15	15	15	
4.	Reperi de nivelment	10	10	8	
5.	Pilaștri de microtriangulație	6	6	6	

\* P = prevăzut proiect M= montate F= în funcțiune

Planul de situație cu sistemul de urmărire topogeodezic este prezentat în planșa nr. 3.

Schita traseului de nivelment

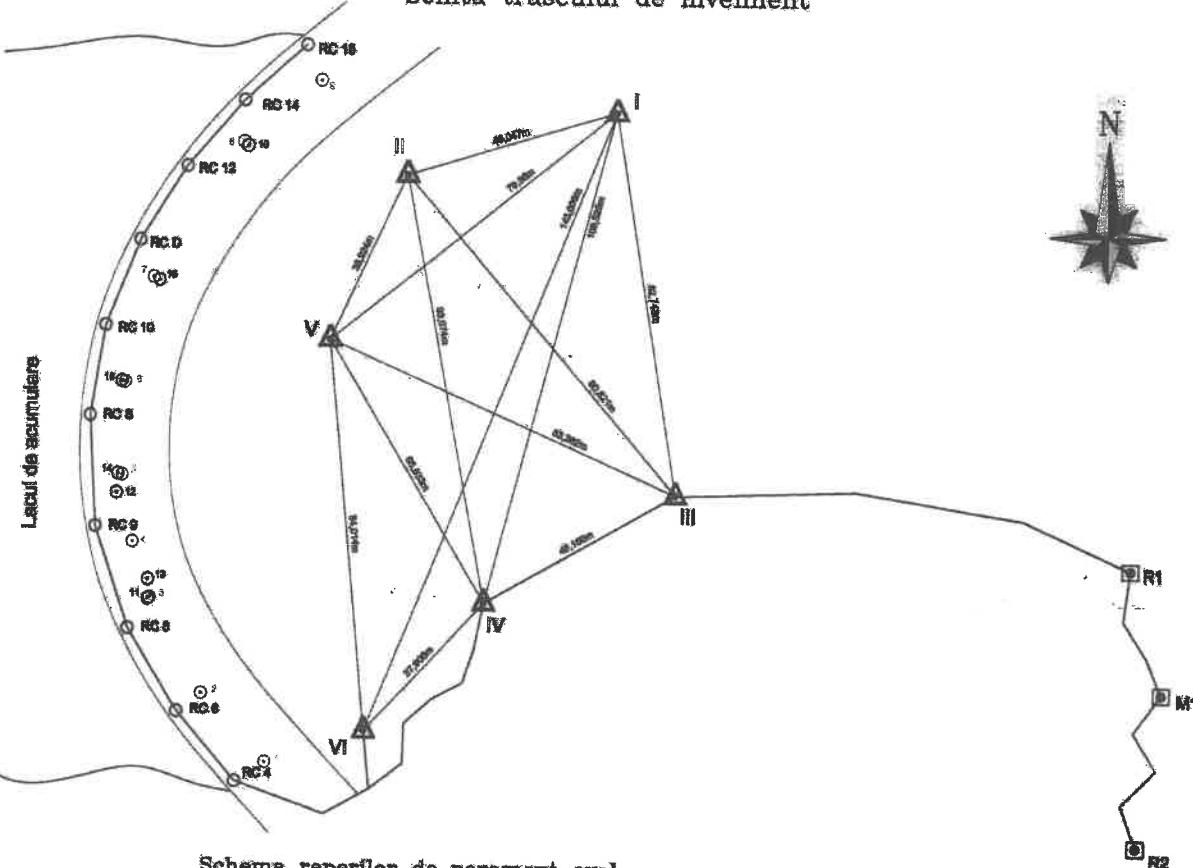


Schema reperilor de parament aval

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

LEGENDA:

- Repere de parament aval
- ▲ VI Puncte si retele de microtriunghiulete
- R2, M1, R1 Repere fixe si retele de nivelament
- RC4 Repere de coronament
- R1 ■ RC4 Schita traseului de nivelament

BARAJ CINCIS - AMPLASAREA REPERILOR TOPO

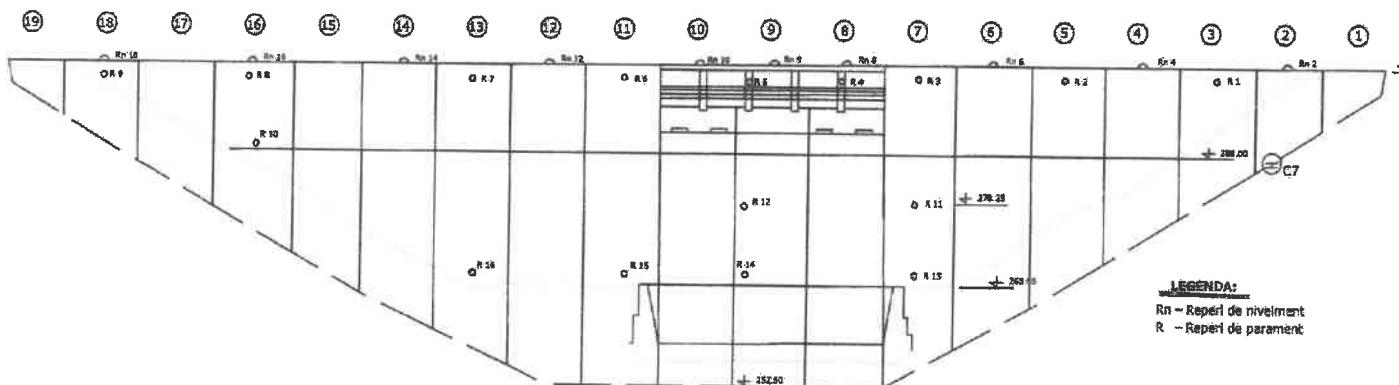

## D. Date tehnice - baraj Mihoiești

Acumularea Mihoiești este amplasată pe râul Arieș - cod cadastral IV -1.81 - imediat în aval de confluența acestuia cu Arieșul Mic - cod cadastral: IV -1.81.7 - affluent de dreapta al râului Arieș și în amonte de orașul Câmpeni la cca. 4 km, județul Alba. Anul punerii în funcțiune a primei etape: 1987.

În prezent acumularea Mihoiești asigură necesarul de apă pentru localitatea Câmpeni, asigură atenuarea undelor de viitură pe râul Arieș, apără împotriva inundațiilor orașul Câmpeni și asigură necesarul de apă pentru producerea de energie electrică.


Clasa de importanță a lucrării (conform STAS 4273) este II.

Categoria de importanță este B - baraj de importanță deosebită.

Barajul de greutate, din materiale locale, etanșat cu geomembrană are următoarele caracteristici: lungimea la coronament de 215,5 m; lățimea medie la coronament: 7,6 m; înălțimea de la talpa fundației: 25,35 m. Legătura etanșării barajului cu terenul de fundație se face prin intermediul unui pinten de beton și a voalului de etanșare.

Volumul total este de 9,45 mil și volumul brut de 6,25 mil mc (NNR - 576,60 mdMN).

Urmărirea în timp a construcției se realizează prin observații vizuale, măsurători topogeodezice și măsurători la amc-urile aflate în funcțiune. Dispozitivele de măsură folosite pentru urmărirea comportării barajului Mihoiești sunt: 14 foraje piezometrice și un echipament geodezic compus din 4 pilăstri și 6 reperi spațiali. Planul de situație cu sistemul de urmărire topogeodezic este prezentat în planșa nr. 4.

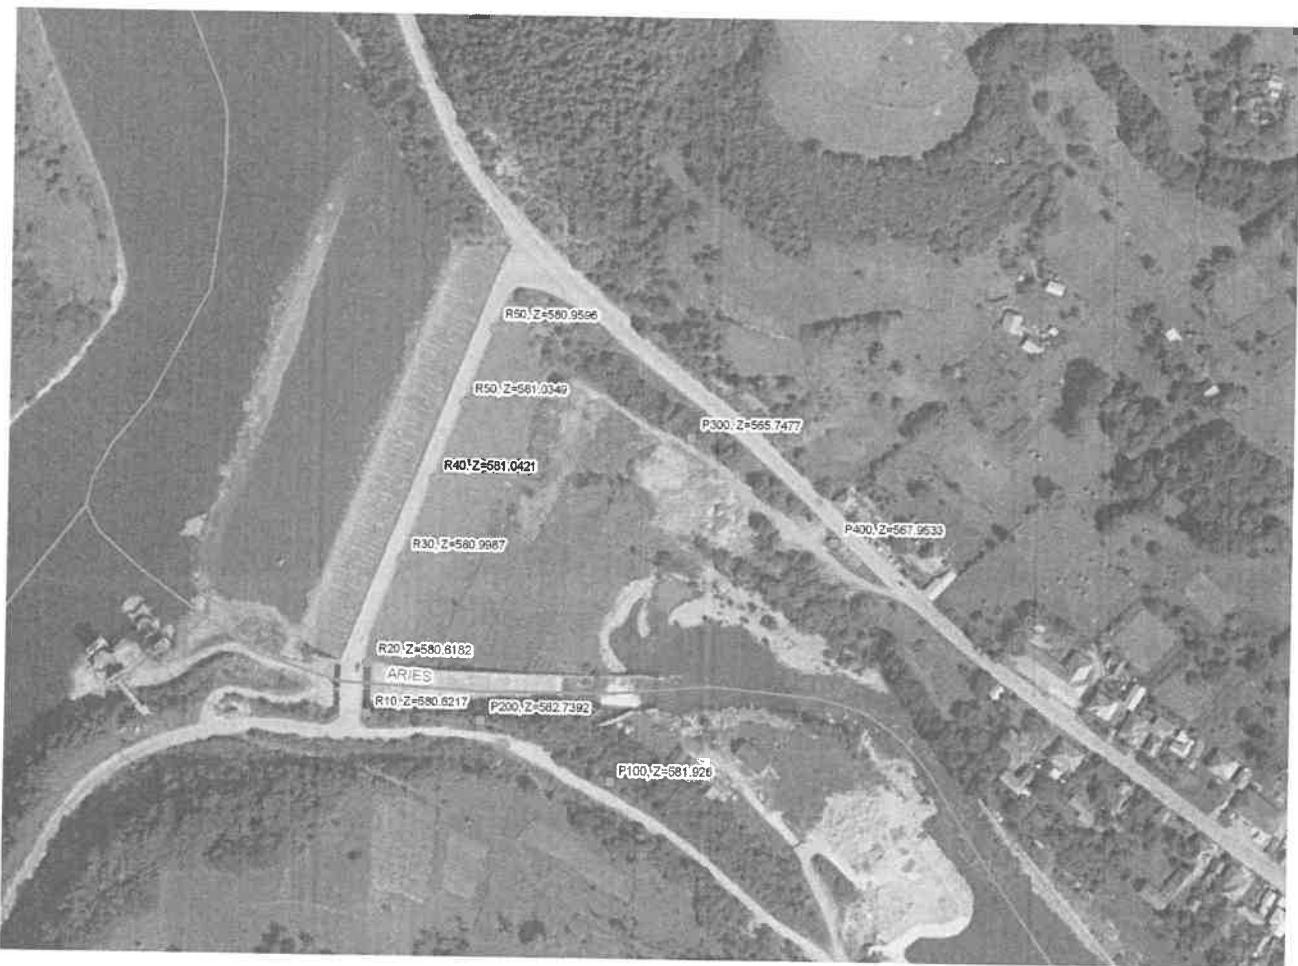

Planșa nr. 4

**Grupuri țintă** - urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice cu mijloace tehnice de măsurare specializate, specifice pentru barajele încadrate în categoria A și B de importanță.

#### **Activități și rezultate specifice (perioada de implementare)**

Efectuarea măsurătorilor de microtriangulație și a măsurătorilor de nivelment la rețeaua cu care sunt echipate barajele, prelucrarea și interpretarea datelor privind modul de comportare a construcțiilor hidrotehnice.

Termenul de predare a documentațiilor: 11.11.2024.

#### **4. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI**

##### **4.1 Aspecte organizatorice:**

Documentațiile vor fi întocmite pe baza măsurătorilor la sistemul de urmărire topogeodezic, de o firmă specializată și cu experiență în domeniu.

#### **5. LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE**

##### **5.1 Logistica**

Studiile topogeodezice pentru urmărirea comportării în timp a barajelor Bezd, Zetea, Cincis și Mihoiești", pentru anul 2024 vor fi întocmite după efectuarea măsurătorilor la baraje .

##### **5.2 Data demarării și perioada de execuție:**

- data demarării proiectului: iunie 2024
- termenul de predare a documentațiilor: 11.11.2024.

#### **6. CERINȚE**

##### **6.1. Obligațiile executantului**

- să efectueze studiile topogeodezice, anual pe o perioadă de min. 5 ani, pentru a permite existența unei viziuni unitare asupra modului de realizare și interpretare a măsurătorilor topogeodezice;
- să prelucreze, să interpreteze datele și să efectueze o apreciere privind comportarea lucrărilor atât în etapa analizată cât și pe întreaga perioadă de exploatare;
- să pună la dispoziția beneficiarului toate elementele necesare analizării stadiului lucrărilor pe parcursul desfășurării acestora;
- să efectueze lucrările conform temei;
- să semnalizeze problemele constatate și să facă propunerii de îmbunătățire a activității;
- să predea lucrarea în 2 exemplare pe suport de hârtie și pe suport electronic;
- să își asume responsabilitatea realizării lucrărilor în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice și a standardelor în vigoare;
- să certifice calitatea serviciilor prin procese verbale de avizare.

**Echipamentele** necesare desfășurării activității vor fi asigurate de către executant.

#### **7. CERINȚE SPECIALE**

Se vor respecta întocmai condițiile privind protecția mediului, calitatea și securitatea muncii, la nivelul impus de legislația în vigoare, în funcție de produsele utilizate.

Documentațiile vor fi predate pe suport de hârtie, în 2 exemplare și pe suport electronic.

#### **8. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE**

##### **a). Oferta tehnică**

Ofertantul va prezenta, ca parte a propunerii tehnice:

- Aparatura și metodologia de prestare a serviciilor
- Graficul de desfășurare a activităților
- Graficul de prestare a serviciilor
- Experiența în domeniu / Lucrări similare executate în ultimii 5 ani
- Autorizată de ANCPI
- Convenția privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și cerințe mediu (anexa la Contract)

**b). Oferta financiară**

Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică în baza experienței în domeniul. Astfel, propunerea financiară va cuprinde:

- Formularul de ofertă
- Propunerea financiară detaliată

**Oferta financiară se va subordona ofertei tehnice.**

Nerespectarea cerințelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.

DIRECTOR TEHNIC E.M.I.I.

ing. Cosmin POP

Şef serviciu EM-ISNGA

ing. Jání Etelka

Compartimentul UCC-SCH

Întocmit,

ing. Ana Illoaia