


ORGANIGRAMA

Sistem de Gospodărire a Apelor

APROBAT,
Director A.B.A.,
.....

TOTAL posturi aprobate :
din care:
Conducere :
Execuție :

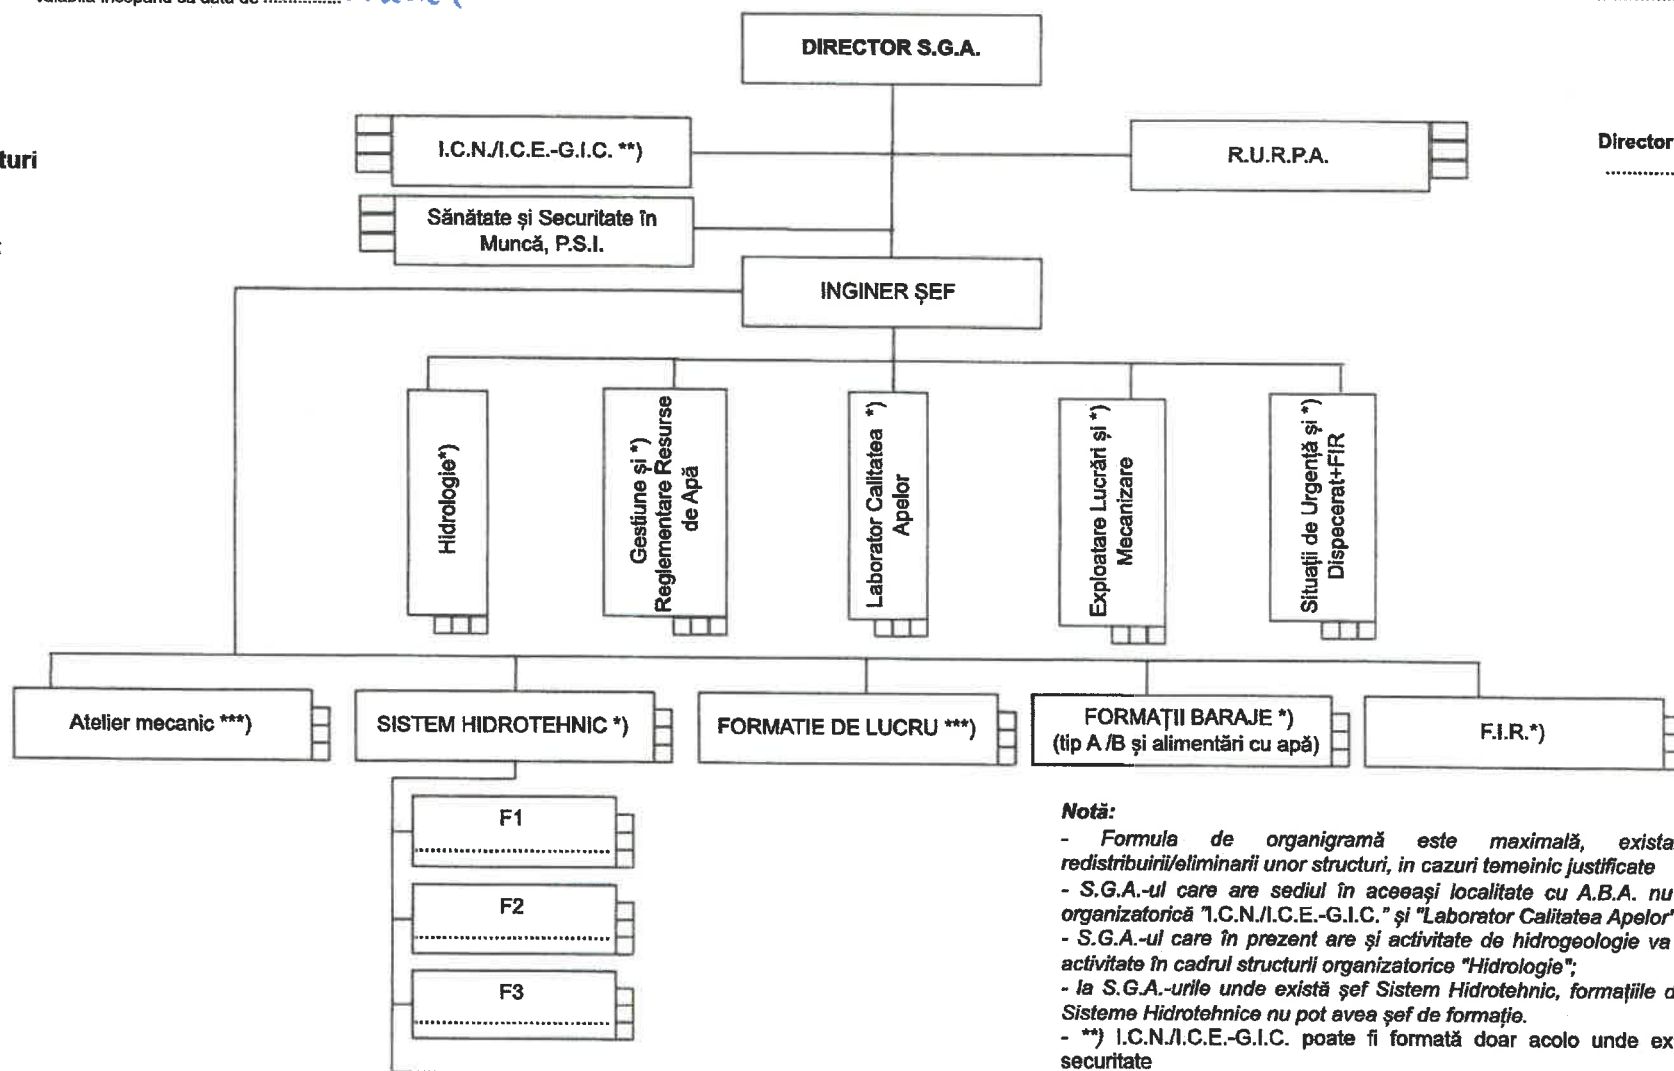

Director S.G.A.,
.....

Notă:

- Formula de organigramă este maximală, existând posibilitatea redistribuirii/eliminării unor structuri, în cazuri temeinic justificate
- S.G.A.-ul care are sediul în aceeași localitate cu A.B.A. nu are în structura organizatorică "I.C.N./I.C.E.-G.I.C." și "Laborator Calitatea Apelor";
- S.G.A.-ul care în prezent are și activitate de hidrogeologie va menține această activitate în cadrul structurii organizatorice "Hidrologie";
- la S.G.A.-urile unde există șef Sistem Hidrotehnic, formațiile din cadrul acestor Sisteme Hidrotehnice nu pot avea șef de formație.
- **) I.C.N./I.C.E.-G.I.C. poate fi formată doar acolo unde există structură de securitate
- *) Structura organizatorică care se poate organiza la nivel de serviciu, cu respectarea prevederilor legale
- ***) După caz, se poate constitui formație de lucru și/sau Atelier mecanic, ca structura de serviciu, cu respectarea prevederilor legale și condiția de prioritizare în constituirea formațiilor Baraje și F.I.R.
- După caz, FIR se poate organiza independent la nivel de serviciu sau comasat la Situații de Urgență și Dispecerat